

Photovoltaikanlagen < 30 kVA ZEV Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (Netzebene 7)

Tarifenwendungs- und Preisblatt, gültig ab 01.01.2021 (zuzüglich MWSt. von derzeit 7.7 % auf allen Ansätzen)

Die unabhängigen Produzenten werden aufgrund ihrer Lieferverhältnisse durch das Werk der Kundenkategorie Photovoltaik < 30kVA oder Photovoltaik > 30kVA zugeteilt. Anlagen welche > 30kVA sind, benötigen eine Lastgangmessung mit Zählerfernauslesung zur automatischen Datenübermittlung. Entscheidet sich ein Produzent für das Modell Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) können mehrere Verbrauchsstätten (Parzelle berühren sich) die selbst produzierte Energie am Ort der Produktion zeitgleich verbrauchen (siehe Installationsschema auf der Rückseite). Als Ort der Produktion gilt das Grundstück, auf dem die Produktionsanlage liegt. Ebenfalls gelten zusammenhängende Grundstücke, von denen mindestens eines an das Grundstück grenzt, auf dem die Produktionsanlage liegt als Ort der Produktion. Verbraucht die Gemeinschaft die produzierte Energie nicht selber, wird die sogenannte Überschussenergie ins Netz eingespeist. Für die ins Netz eingespeiste Überschussenergie können, auf Wunsch, HKN-Photovoltaik erstellt werden. Diese können durch den Produzenten frei gehandelt werden. Die EVO kauft keine HKN-Photovoltaik. Mit den hier aufgeführten Preisen wird der ökologische Mehrwert nicht erworben. Der ökologische Mehrwert darf nicht mehrfach verkauft werden.

Für die Begründung eines ZEV muss mit der EVO eine Vereinbarung abgeschlossen werden.

Energiepreise PV < 30 kVA ZEV Bezugsverhältnis Haushalt

| | | | |
|---------------------|-------|---------|------|
| Normallast (Bezug) | 1.8.1 | Rp./kWh | 7.85 |
| Schwachlast (Bezug) | 1.8.2 | Rp./kWh | 6.40 |
| Überschussenergie | 2.8.1 | Rp./kWh | 6.56 |
| Überschussenergie | 2.8.2 | Rp./kWh | 5.02 |

Netznutzung Bezug Haushalt

| | | | |
|---------------------|-------|-----------|------|
| Normallast (Bezug) | 1.8.1 | Rp./kWh | 9.80 |
| Schwachlast (Bezug) | 1.8.2 | Rp./kWh | 6.25 |
| SDL Swissgrid | | Rp./kVarh | 0.16 |

Energiepreise PV < 30 kVA ZEV Bezugsverhältnis Gewerbe

| | | | |
|---------------------|-------|---------|------|
| Normallast (Bezug) | 1.8.1 | Rp./kWh | 7.10 |
| Schwachlast (Bezug) | 1.8.2 | Rp./kWh | 5.65 |
| Überschussenergie | 2.8.1 | Rp./kWh | 6.56 |
| Überschussenergie | 2.8.2 | Rp./kWh | 5.02 |

Netznutzung Bezug Gewerbe

| | | | |
|------------------------|-------|------------|------|
| Normallast | 1.8.1 | Rp./kWh | 5.55 |
| Schwachlast | 1.8.2 | Rp./kWh | 4.65 |
| Leistung (Normallast) | 1.6.1 | Fr./Mt./kW | 6.20 |
| Blindenergie-Überbezug | 5.8.1 | Rp./kVarh | 4.20 |
| SDL Swissgrid | | Rp./kVarh | 0.16 |

Kommunale Abgaben

| | | |
|---|---------|------|
| Abgabe an die Polit. Gemeinde Oberriet | Rp./kWh | 0.70 |
| Netzzuschlag gemäss Art. 35 EnG | | |
| Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) sowie Abgabe für den Schutz der Gewässer und Fische | Rp./kWh | 2.30 |

Basis für die Berechnung der Abgaben

Die Abgaben werden auf der gesamten Bezugsmenge (1.8.1 und 1.8.2) berechnet.

Gesamtpreise PV < 30 kVA ZEV Bezugsverhältnis Haushalt

| | | | |
|---------------------|-------|---------|-------|
| Normallast (Bezug) | 1.8.1 | Rp./kWh | 20.81 |
| Schwachlast (Bezug) | 1.8.2 | Rp./kWh | 15.81 |
| Überschussenergie | 2.8.1 | Rp./kWh | 6.56 |
| Überschussenergie | 2.8.2 | Rp./kWh | 5.02 |

Gesamtpreise PV < 30 kVA ZEV Bezugsverhältnis Gewerbe

| | | | |
|------------------------|-------|------------|-------|
| Normallast (Bezug) | 1.8.1 | Rp./kWh | 15.81 |
| Schwachlast (Bezug) | 1.8.2 | Rp./kWh | 13.46 |
| Überschussenergie | 2.8.1 | Rp./kWh | 6.56 |
| Überschussenergie | 2.8.2 | Rp./kWh | 5.02 |
| Leistung (Normallast) | 1.6.1 | Fr./Mt./kW | 6.20 |
| Blindenergie-Überbezug | 5.8.1 | Rp./kVarh | 4.20 |

Grundpreis

| | | |
|-----------------|----------------|-------|
| Pauschal | Fr./Mt. | 10.00 |
|-----------------|----------------|-------|

Grundpreis

| | | |
|-----------------|----------------|-------|
| Pauschal | Fr./Mt. | 10.00 |
|-----------------|----------------|-------|

Energiegesetz EnG, Art. 15 Abnahme- und Vergütungspflicht

Die Netzbetreiber haben die ihnen angebotene Elektrizität aus erneuerbaren Energien und aus fossil und teilweise fossil befeuerten Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen in ihrem Netzgebiet abzunehmen. Die Pflicht zur Abnahme und Vergütung von Elektrizität gilt nur, wenn diese aus Anlagen stammen mit einer Leistung von höchstens 3 MW oder einer jährlichen Produktion, abzüglich eines allfälligen Eigenverbrauchs, von höchstens 5000 MWh. Die Vergütung der Elektrizität aus erneuerbaren Energien richtet sich nach den vermiedenen Kosten des Netzbetreibers für die Beschaffung gleichwertiger Elektrizität (genug und in normaler Qualität). Dies gilt auch, wenn die Produzenten eine Einmalvergütung (Art. 25) oder einen Investitionsbeitrag nach Art. 26/27 in Anspruch nehmen. Jedoch gilt er nicht für Produzenten, welche am Einspeisevergütungssystem (KEV) teilnehmen.

Rechtliche Anforderungen

Für die Erstellung einer Photovoltaikanlage wird sowohl eine Baubewilligung als auch eine Anschlussbewilligung der EVO benötigt. Dieses Merkblatt ist ein Bestandteil der Anschlussbewilligung. Der Gesuchsteller nimmt dieses Merkblatt zur Kenntnis und akzeptiert die Rahmenbedingungen. Für die Anschlussbewilligung wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 200.00 erhoben. Wenn es die netztechnischen Umstände zulassen, wird die Bewilligung umgehend erteilt.

Wenn die Anlage grösser als 30 kW ist, muss durch den Lieferanten eine Eingabe an das Starkstrominspektorat erfolgen. Eine Kopie der Bewilligung ist der EVO abzugeben.

Bei Anlagen ab 30 kW muss eine Lastgangmessung mit Fernablesung (ZFA/EDM) eingerichtet werden.

Wenn die Anlage fertiggestellt ist, muss durch das ausführende Elektronunternehmen und eine unabhängige Kontrollstelle ein SINA (Sicherheitsnachweis) und ein DC-Messprotokoll erstellt und an die EVO abgegeben werden.

Voraussetzungen für die Bewilligung eines Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)

Für die Begründung eines ZEV muss mit der EVO eine Vereinbarung getroffen werden. In dieser Vereinbarung wird ein Ansprechpartner mit Entscheidungsbefugnis und die Rechtsform des ZEV festgehalten.

Der Zusammenschluss verfügt über einen einzigen Hausanschluss sowie einen Messpunkt und gilt als ein Endverbraucher.

Weitere bestehende Hausanschlüsse werden demontiert und dem ZEV nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Die gesamte aus dem Netz bezogene Energie, wird von der EVO, an die vorgängig definierte Ansprechperson verrechnet.

Der Netzbetreiber bleibt verantwortlich für die Messung des Gesamtbezuges und des Überschusses.

Falls eine Verbrauchstätte nicht Teil des ZEV ist, muss die dazugehörige Bezügerleitung direkt an einem separaten Zähler der EVO angeschlossen werden. (Kosten werden nicht von der EVO übernommen.)

Als Ort der Produktion gelten zusammenhängende Grundstücke von denen mind. eines an das Grundstück grenzt, auf dem die PVA liegt. Das Verteilnetz der EVO darf nicht in Anspruch genommen werden

Jede Änderung an der Zählerverdrahtung ist der EVO zu melden. Diese führt eine Kontrolle durch.


Wird der ZEV durch Verbrauchsstätten erweitert, ist dies dem EVO drei Monate im Voraus zu melden. Die Kosten für Anpassungsarbeiten an der Zählerverdrahtung gehen z.L. des ZEV.

Der Netzanschlusspunkt und der Verknüpfungspunkt werden von der EVO festgelegt.

Die Zählerverdrahtung ist gemäss beiliegendem Schema (Schema ZEV) ausgeführt.

Die Produktionsleistung am Ort der Produktion muss mindestens 10% der Anschlussleistung betragen.

Bei Anlagen > 80A ist eine Stromwandlermessung zu installieren. Diese ist vom Produzenten bereitzustellen. Die Wandler und die Prüfklemmen sind bei der technischen Betriebsleitung der EVO zu beziehen.

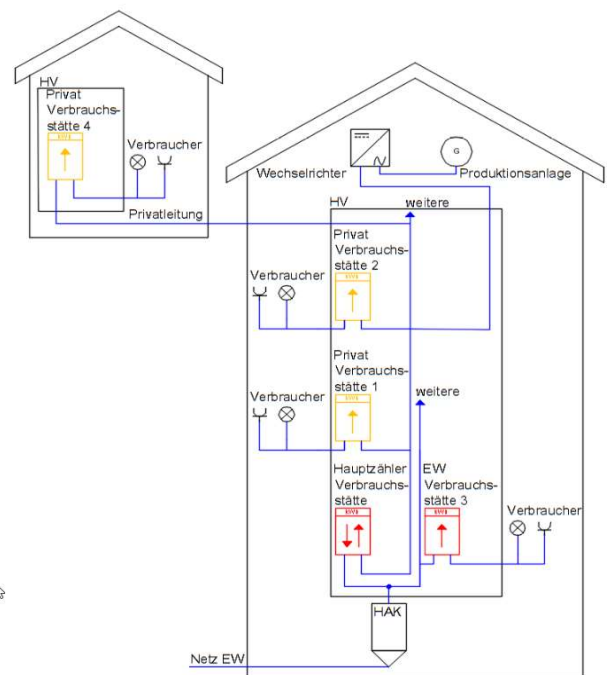

rot: Verrechnungszähler EVO

orange: Zähler für interne Verrechnung Gemeinschaft